

ELEMENTI DI TUTELA
SIC - Siti di Importanza Comunitaria:
 SIC - IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro) nella zona contigua piemontese;

Aree di Rilevanza Ambientale:
ARA "Sesia", ARA "Agogna", ARA "Terdoppio Arbogna"
PLIS: Valpometto (Robbio Lomellina)

Elementi primari

- Tratto dell'Agogna prospiciente l'Agogna Morta
- Tratto dell'Agogna a Ovest di Nicorvo.
- Fascia della Rocca Regola, fra Nicorvo e Madonna del Campo (Mortara).
- Fascia di coltivazioni parcelizzate che si sviluppa a Ovest dell'abitato di Cilavegna, verso Sud in direzione di Mortara.
- Area delle risaie includente la Valpometto e l'azienda forestale di Cascina Broccone, oltre ai terreni a Nord Est dell'abitato di Robbio, caratterizzati da un mosaico di aree palustri e risicole, intersecati da canali con filari arborei.

Aree importanti per la biodiversita' esterne alle Aree Prioritarie:

- Altri elementi di secondo livello: fascia golenale del Sesia, dal confine regionale sino a valle della presa d'acqua della Roggia di Sartirana;
- fascia delle risaie, in area con fitta rete di canali irrigui, che cinge a Sud l'abitato di Robbio;
- fascia di risaie di collegamento fra il PLIS Valpometto e il SIC Agogna Morta (Borgolavezzaro-Piemonte).

La mancanza in questo territorio di elementi cospicui che agiscano come agenti di frammentazione, almeno rispetto alla matrice agricola, costituisce un valore assoluto a livello regionale. Esistono poche altre zone della pianura lombarda caratterizzate da questa preziosa condizione. In questo quadro, occorrerà evitare l'inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica.

- **32 Lomellina:** conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione sponale con criteri più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue.

- 2) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana;

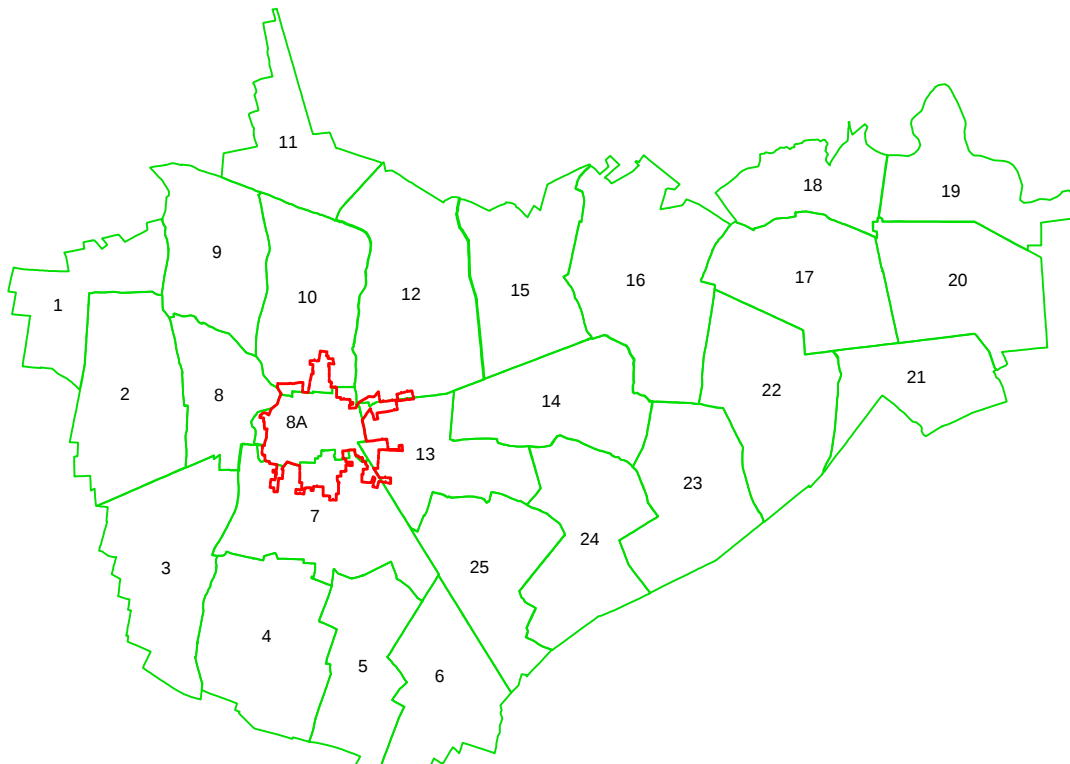
opere di mitigazione e di inserimento ambientale.

Infrastrutture lineari: non esistono al momento elementi seri di criticità causati da elementi lineari. Sono segnalate due situazioni di attenzione. Nella prima, in corrispondenza del Torrente Agogna a Sud Ovest di Novicoro, per via dell'esistenza di una ferrovia e della strada provinciale per Robbio, occorre non aggravare l'effetto di frammentazione di queste strutture, che attualmente non costituiscono una barriera molto impermeabile, ma che, tuttavia, trovandosi a breve distanza l'una dall'altra potrebbero creare problemi qualora si intervenisse con modifiche alle strutture stesse.



- varco da deframmentare
- varco da tenere
- varco da tenere e deframmentare
- corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione
- corridoi regionali primari ad alta antropizzazione
- elementi di primo livello della RER

 griglia di riferimento
 reticolo idrografico
 elementi di secondo livello della RER
 comuni

	REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI CONFENZA (PROVINCIA DI PAVIA)																		
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DOCUMENTO DI PIANO																			
Tabella n°: 5.4 <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Num. di Revisione</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>25.05.2018</td></tr></tbody></table> Il Sindaco Zanotti Fragonara Michele L'Autorità procedente Dott. Giuseppe Carè L'Autorità competente Geom. Piero Giuseppe Ferrariotti	Num. di Revisione	Data	1	25.05.2018	QUADRO CONOSCITIVO - R - R - RETE ECOLOGICA REGIONALE <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Scala elaborato:</th><th>1:20000</th></tr><tr><th>Redatto</th><th>Controllato</th><th>Approvato</th></tr><tr><td>RT</td><td>AB</td><td>AG</td></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del _____</td></tr><tr><td colspan="3">Approvato definitivamente dal C.C. con deliberazione n. del _____</td></tr></tbody></table>  — Perimetro del tessuto urbano	Scala elaborato:	1:20000	Redatto	Controllato	Approvato	RT	AB	AG	Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del _____			Approvato definitivamente dal C.C. con deliberazione n. del _____		
Num. di Revisione	Data																		
1	25.05.2018																		
Scala elaborato:	1:20000																		
Redatto	Controllato	Approvato																	
RT	AB	AG																	
Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del _____																			
Approvato definitivamente dal C.C. con deliberazione n. del _____																			
VARIANTE 01/2018																			
Tecnico incaricato STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO Ing. Flavio Lazzeri & Ing. Antonio Grandi (A.S. INGE. TAV. 105) 27032 TRONCELLO (PV) ARCH. ALDO BESATE Via Flavio Gioia 2 13100 - Vercelli	Progettisti responsabili Ing. Antonio GRANDI Arch. Aldo BESATE Collaboratori: Ing. Riccardo TACCONI Arch. Vera Besate																		
Cod. Commessa: 23CONF16	Dir.: (POT Confienza)ELABORATI	Firm.: VAR17-05_A-RSR																	